

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Взамен инв. №/инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.


Шкаф управления ШУ-ОГК-ХХППУ-ХХ-220П-54 УХЛ4(С)

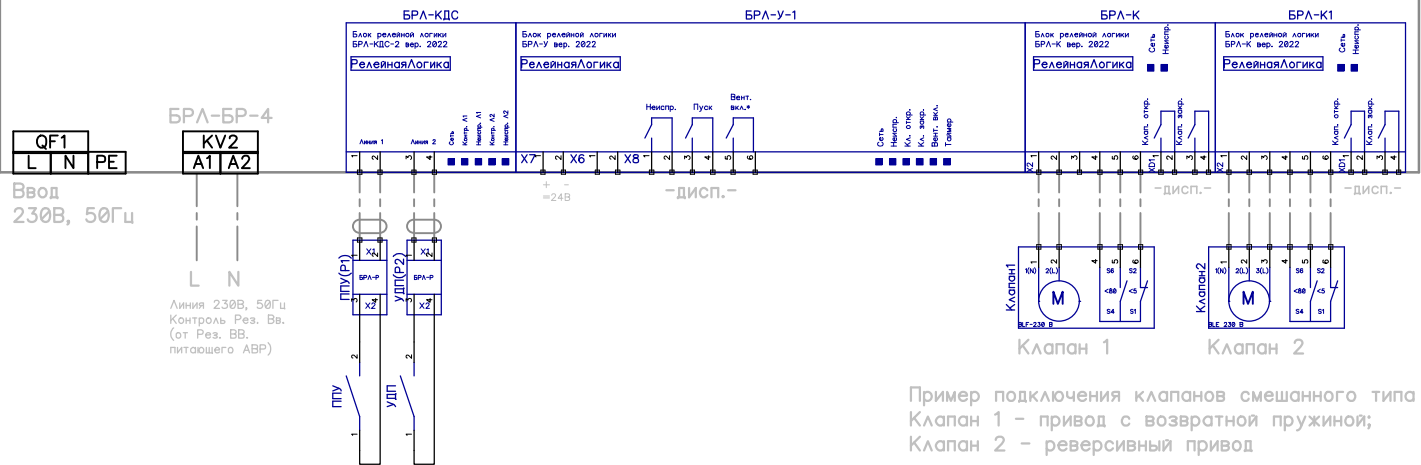

Линия 230В, 50Гц
Контроль Рез. Вв.
(от Рез. ВВ.
питающего АВР)


Тип провода КСПЭВ 2х0,5

Контроль(R1) - 10к
Работа(R2) - 10к

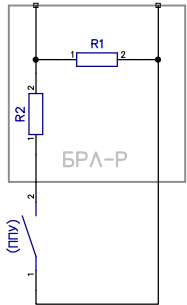


ППУ - пожарный прибор управления
УДП - устройство дистанционного пуска

Смена типа управляемого привода ШУ-ОГК

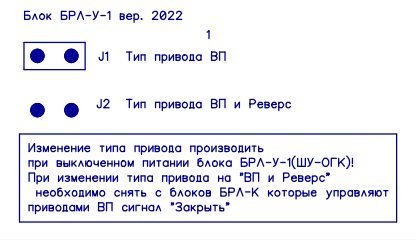

Шкаф управления огнезадерживающими клапанами ШУ-ОГК-ХХ-ХХХП-54 УХЛ4

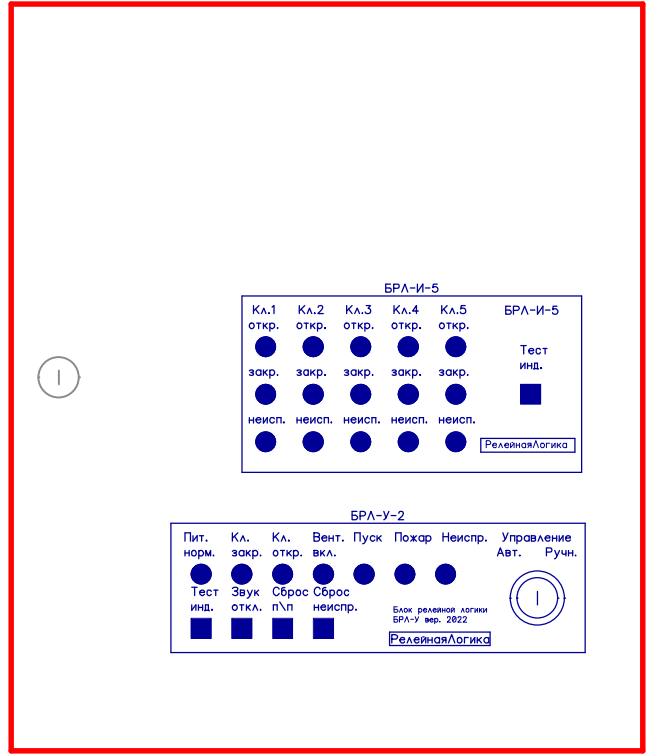

Пример подключения клапанов смешанного типа
Клапан 1 - привод с возвратной пружиной;
Клапан 2 - реверсивный привод

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подключения шкафа управления ШУ-ОГК-ХХППУ-ХХ-230П-54 УХЛ4	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	Михайлов							
Пров.						Лист 1		Листов
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								