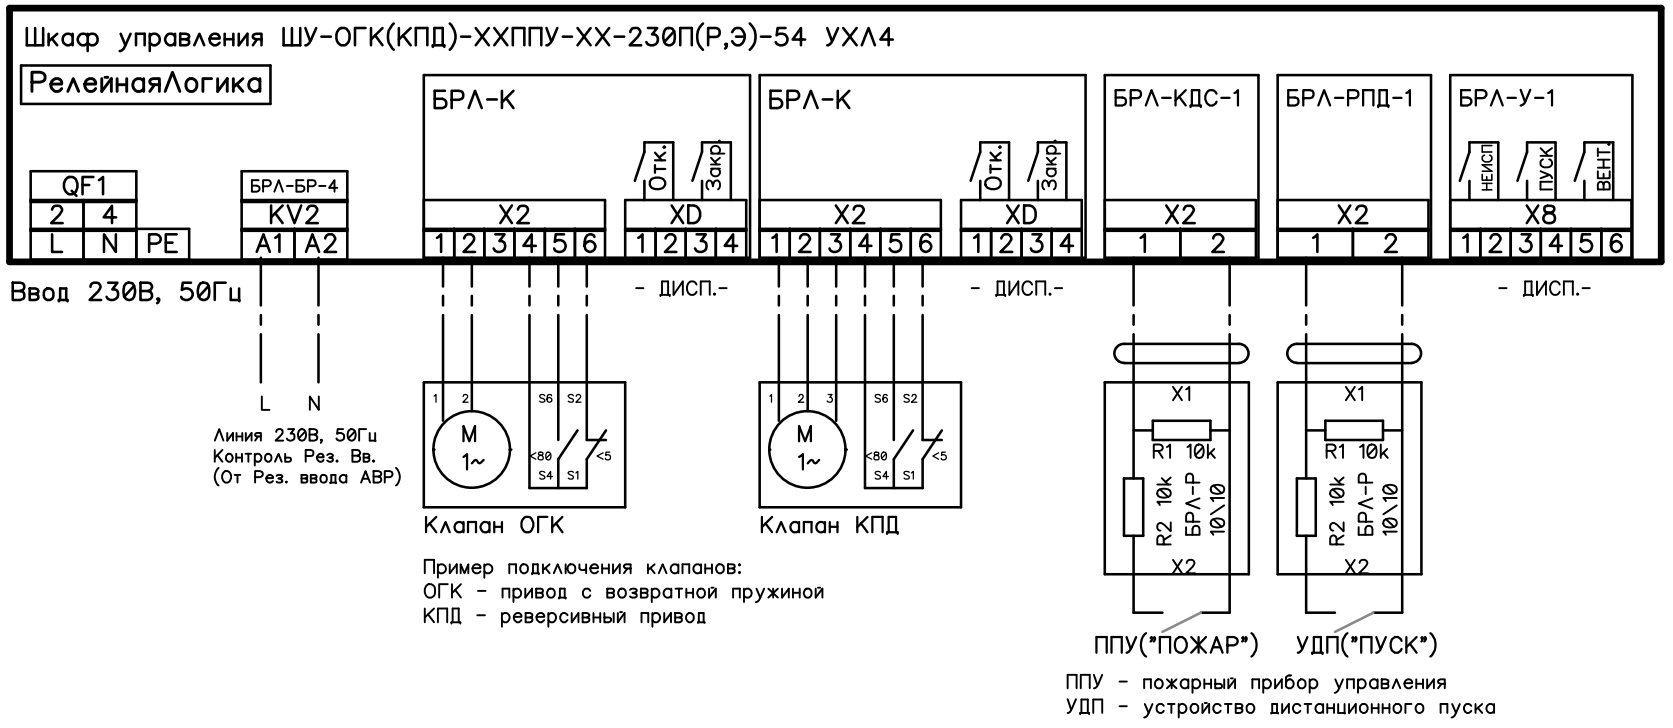
Шкаф управления ШУ-ОГК(КПД)-ХХППУ-ХХ-230П(Р,Э)-54 УХЛ4
РелейнаяЛогика
QF1
2 4
L N PE
Ввод 230В, 50Гц
БРЛ-БР-4
KV2
A1 A2
L N
Линия 230В, 50Гц
Контроль Рез. Вв.
(От Рез. ввода АВР)
БРЛ-К
X2
1 2 3 4 5 6
XD
Откр.
Закр.
1 2 3 4
- ДИСП.-
1 2
M
1~
S6 S2
<80
S4 S1
<5
Клапан ОГК
БРЛ-К
X2
1 2 3 4 5 6
XD
Откр.
Закр.
1 2 3 4
- ДИСП.-
1 2 3
M
1~
S6 S2
<80
S4 S1
<5
Клапан КПД
Пример подключения клапанов:
ОГК - привод с возвратной пружиной
КПД - реверсивный привод
БРЛ-КДС-1
X2
1 2
X1
R1 10k
R2 10k
БРЛ-Р
10\10
X2
ППУ("ПОЖАР")
БРЛ-РПД-1
X2
1 2
X1
R1 10k
R2 10k
БРЛ-Р
10\10
X2
УДП("ПУСК")
ППУ - пожарный прибор управления
УДП - устройство дистанционного пуска
БРЛ-У-1
X8
НЕИСП
ПУСК
ВЕНТ
1 2 3 4 5 6
- ДИСП.-